



TAVOLA (17) – Schema Grafico


Tipologia planimetrica del passo di accesso utilizzato da veicoli

AB = FRONTE DI ACCESSO

CD = VANO DI ACCESSO

ABCD = AREA DI ACCESSO

 Superficie minima da pavimentare

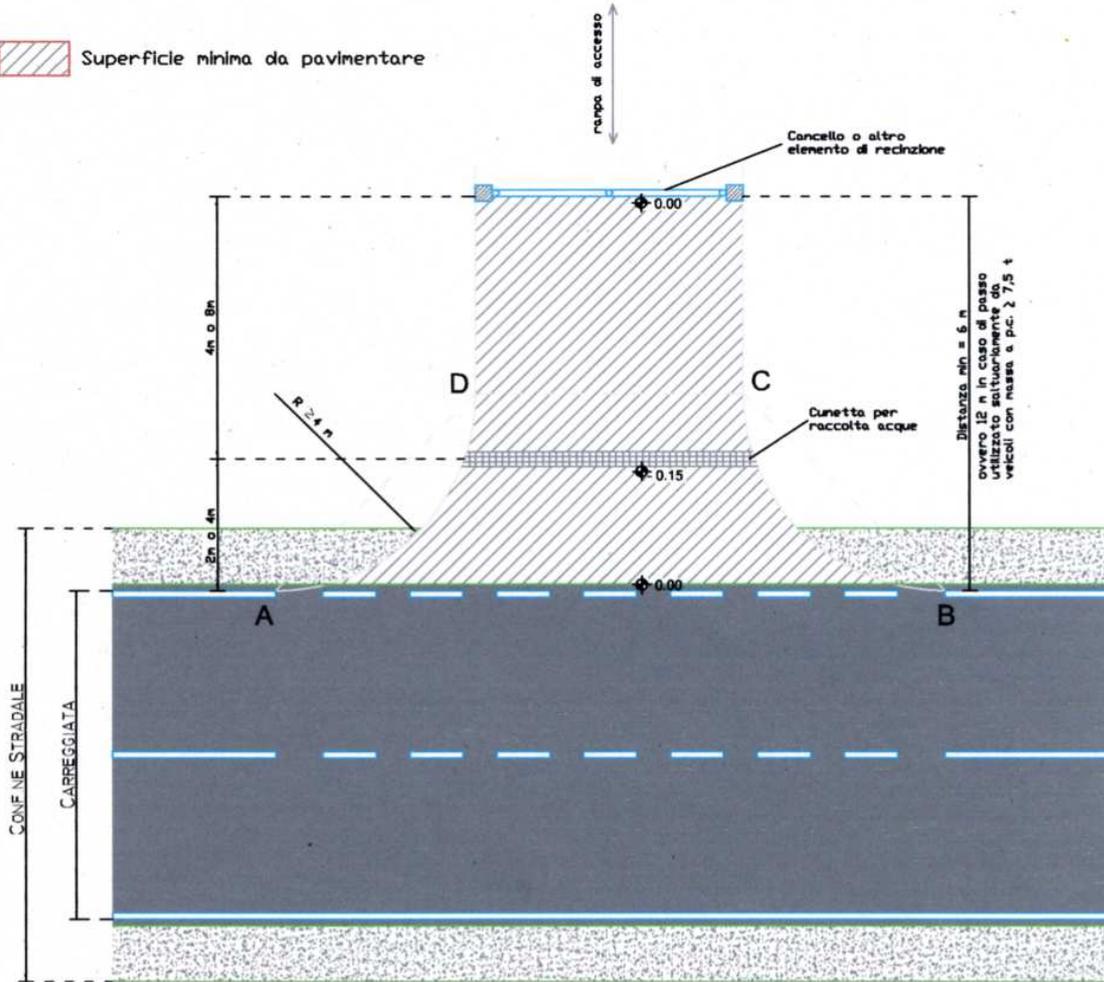

N.B: il vano di accesso dovrà avere una larghezza minima di 3,50 m per edifici o aree di sosta aventi capacità non superiore a 15 posti auto e di 5,00 m nel caso che detta capacità superi i 15 posti auto.